



Adresseliste


Saksbehandlar, innvalstelefon

Magne Nesse, 5557 2335

Høring av søknad om tillatelse etter forurensningsloven til anleggsarbeid - bygging av Blåfalli Fjellhaugen kraftverk i Kvinnherad kommune for Sunnhordland Kraftlag. Høringsfrist er 29. august 2025

Sunnhordland Kraftlag AS (SKL) skal bygge Blåfalli Fjellhaugen kraftverk i Kvinnherad kommune. Energidepartementet (ED) vedtok konsesjon til bygging av kraftverket i statsråd 4. april 2025. Anleggsfasen vil strekke seg over ein periode på ca. 4 år, med forventet byggestart september 2025.

Tiltaket skal etablere en ny produksjonsstreng mellom Midtbotnvatn og Fjellhaugvatn. Vannet vil bli produsert i det planlagte Blåfalli Fjellhaugen kraftverk, direkte fra Midtbotnvatn til Fjellhaugvatn. Det nye kraftverket vil utnytte en brutto fallhøyde på 396 m. Det er også planlagt tre øvrige inntak på tilløpstunellen, to bekkeinntak, Kvanngredhorga og Verahaugen, samt inntak for passiv overføring av reguleringsmagasin Sandvatna

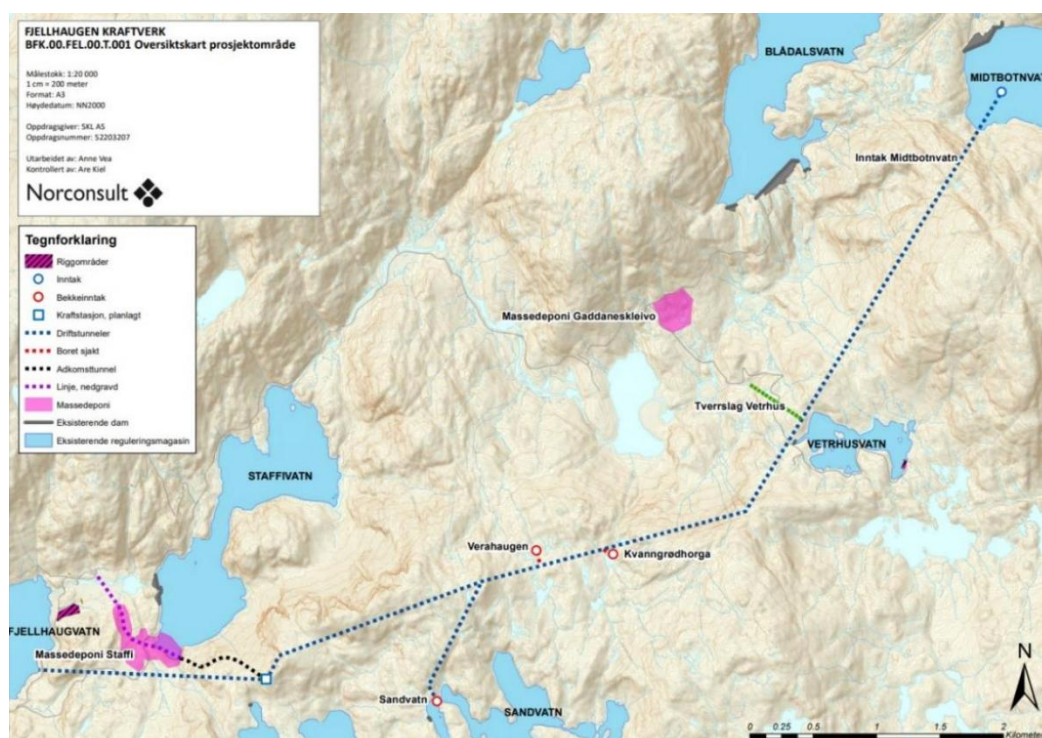

Figur 1 Oversiktskart over prosjektmråde Blåfalli Fjellhaugen kraftverk.



Utbyggingen medfører etablering av om lag 9,7 km ny vannvei (tilløps- og avløpstunell), 0,6 km adkomsttunell og 0,5 km tverrslagstunell. Tunnelmassene deponeres i to deponier som anslagsvis vil romme 500 000 m³ ved Gaddaneskleivo og 450 000 m³ i og ved Staffivatn.

Søknaden omfatter:

- Midlertidig utslipp av rensed tunellvann til følgende to resipienter, Blåelva nedstrøms Vetrhus og Staffivatn
- Begrenset avrenning fra rigg- og anleggsområder, samt to massedeponier, Gaddaneskleivo og Staffi
- Utfylling av sprengstein på et avgrenset område sørvest i Staffivatn
- Forespørsel om dispensasjon til deponering av lettere forurensed bunnrenskmasser (tilstandsklasse II og III), på avgrenset område i massedeponiene Gaddaneskleivo og Staffi

Tunnelvannet skal renses i vannbehandlingsanlegg med slamnisjer, sandfang, oljeutskiller, filterløsning og utstyr for nøytralisering av pH ved tverrslag Vetrhus og adkomsttunellen ved Staffivatn. Alt tunellvannet skal føres gjennom disse renseanleggene. Kapasiteten på anleggene skal tilpasses kravene til rensing. Det søkes om utslippsgrenser for olje (5 mg/l), suspendert stoff (200 mg/l) og pH (6-8) for begge utslippene.

Sunnhordland Kraftlag AS har risikovurdert arbeidene i vedlagte søknad ut fra registrerte naturverdier/fisk og foreslått avbøtende tiltak for anleggsarbeidene som de mener vil redusere fare for forurensning og negativ påvirkning til et akseptabelt nivå.

Vi ber om eventuelle uttaler innen 29. august 2025

Statsforvaltaren ber om eventuelle uttaler til vedlagte søknad innen 29. august 2025. Uttaler kan sendes til sfvlpost@statsforvalteren.no merket 2025/9600.

Søknaden med vedlegg og Statsforvalterens brev i saka blir gjort tilgjengelig på Statsforvalterens hjemmeside: <https://www.statsforvalteren.no/nb/vestland/hoyringar/>.

Med hilsen

Magne Nesse
senioringeniør

Dokumentet er elektronisk godkjent

Vedlegg: Søknad om løyve datert 16. juni 2025

Kopi til:
Sunnhordland Kraftlag AS ved Erling Otterlei



Mottakerliste:

Kvinnherad kommune	Rosendalsvegen 10	5470	ROSENDAL
Vestland fylkeskommune	Postboks 7900	5020	BERGEN
Naturvernforbundet i Hordaland			