

TROMS FYLKESKOMMUNE SAMFERDSEL
Postboks 6600 Stakkevollan
9296 TROMSØ

Arild Olsen

Deres ref.:
25/07893-6

Vår ref.:
25/11849-2

Saksbehandler:
Ann Kristin Bjerkemo
+47 90689120

Dato:
04.07.2025

Fylkesveg 862 - Godkjenning av søknad om påslipp av vaskevann og eventuelt forurenset overflatevann fra tunnelsystemet på Tromsøya

Viser til mottatt søknad om påslipp av tunnelvann til kommunal overvannsledning.

Seksjon for vann og avløp har behandlet søknaden for å ivareta Standard abonnementsvilkår og VA-norm for Tromsø kommune.

Vedtak:


På bakgrunn av informasjonen vi har mottatt godkjenner vi søknaden med følgende vilkår:

- Nye overvannsledninger for føring av tunnelvann til resipient skal være ferdigstilt og overtatt (overtagelseprotokoll med seksjon for vann og avløp) før påslipp etableres.
- Ved eventuelle fremtidig økt rensekraft for tunnelvannet skal nødvendig rensing påkostes av vegeier og etableres før påslipp.
- Merknadene merket med fet skrift, skal ivartas.

Tillatelsen er gyldig i 3 år.


Påkobling skjer på følgende steder Hansjordnesbukta, Langnes- Giæverbukta – Breivika og Polaria og merknader ligger på hver ny påkobling til kommunalt nett.

Breivikatunnelen og Hansjordnestunnelen åpnet for trafikk februar 2025, mens resterende tunneløp har estimert åpning sommeren 2026. Påslippspunkter for de ulike tunnelene er beskrevet i figurene under (Figur 6, Figur 7, Figur 8, Figur 9).

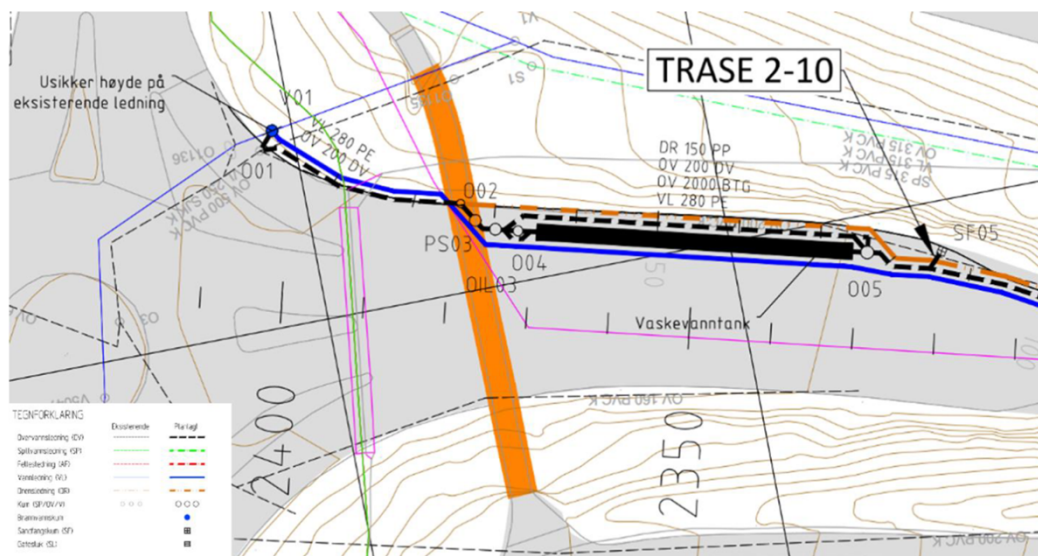


Figur 6. Påslippspunkt ved portalen til Breivikatunnelen, i Kum 001.

Breivika påkobling i kum 001 (i vår kartbase er det kum 2069 – O1136)

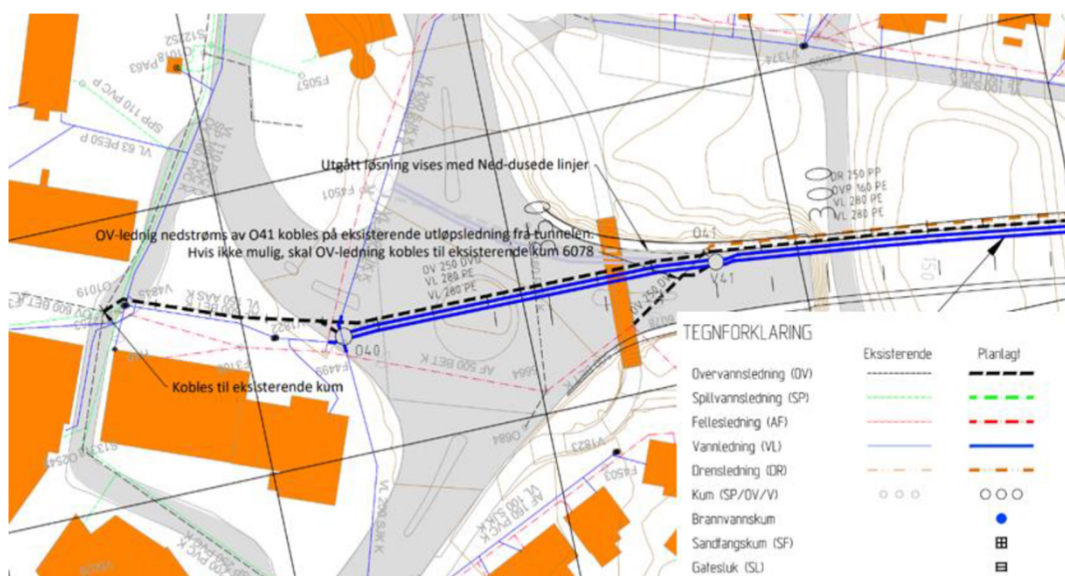


Påkoblingen i Hansjordnesbukta skal tilknyttes i O1019 (i vår kartbase er det 29994) **overvannsledning føres igjennom rundkjøring og videre ned til eksisterende kum 29994. Det tillates ingen andre påkoblingspunkter.**

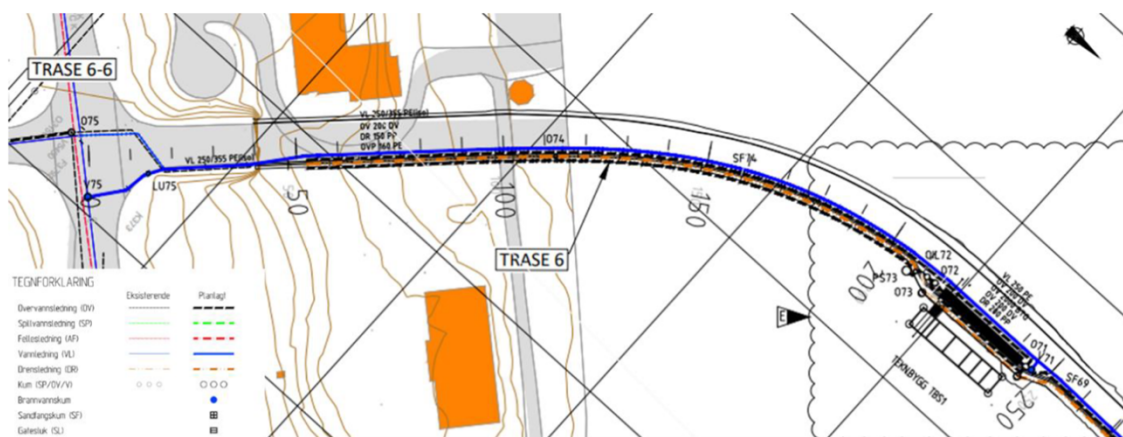


Figur 8. Påslippspunkt ved portalen til Sentumstangenten, i Kum O2235* (*endelig påslipp avklares med TKVA. Endrer ikke utslipp til resipient).

Påkobling fra portalen til senstrumtangenten er i krysset og er O75 (her kommunalt eierskap starter) – som i vår kartbase er sid 124222- **overvannsledning skal utbygger videre ta videre ned adkomst til Polaria (Hjalmar Johansensgate) og kobles til kum 84331.**

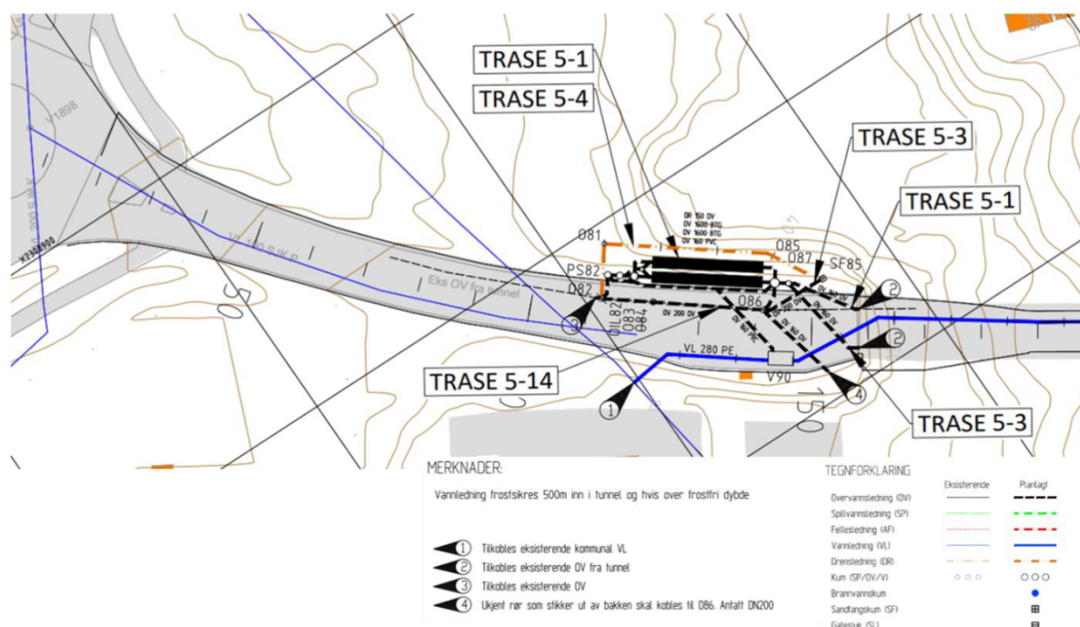

Figur 9. Trasé for OV, drensledninger og fordrøyningsanlegget. Påslippspunkt for Langnestunnelen er uavklart. Kum avklares med TKVA, men det vil være utslipp til samme resipient.

Påkoblingspunkt fra Langnestunnelen er på ei privat eksisterende overvannsledning i veg, vi har det ikke i vår kartbase. Påkobling til kommunalt overvannsanlegg er sannsynlig i kum 19356- (se utklipp fra vår kartbase) **Påkoblingspunktet må dokumenteres.** Legger ved en tidligere dialog om påkoblingspunkt.

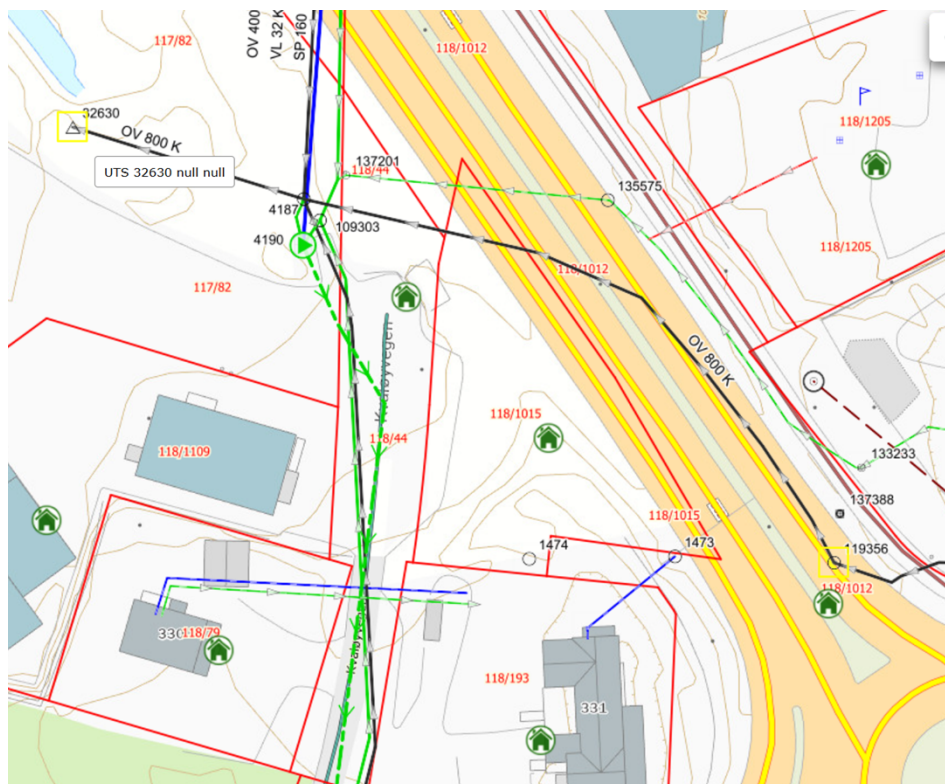

Dette må du huske når arbeidet skal utføres:

- Det skal foreligge en godkjent VA-melding for hver nye tilknytninger, ansvarlig utførende sitt ansvar å søke på ledningsportalen til Geomatikk AS, før utvendig vann og avløpsarbeid igangsettes.
- Alt utvendig arbeid knyttet til vann, avløp og overvann skal utføres etter Standard abonnementsvilkår for vann og avløp, og VA-norm for Tromsø kommune.
- Ansvarlig foretak har ansvar for at VA-anlegget prosjekteres, utføres og kontrolleres i henhold til gjeldende lover, forskrifter og VA-norm for Tromsø kommune.

Generelle opplysninger:

- Ansvarlig søker har ansvar for at utførende foretak er informert om innholdet gitt i denne tillatelsen.
- Eventuell gravesøknad leveres av ansvarlig foretak via ledningsportalen.no til Geomatikk, og skal godkjennes av seksjon for vann og avløp, og seksjon for utemiljø og mobilitet, enhet veg.
- Seksjon for vann og avløp har når som helst, og uten forutgående varsel, rett til å kontrollere/besiktige sanitærinstallasjoner og private vann og avløpsanlegg under utførelse i den grad disse kan ha betydning for drift og vedlikehold av offentlige vann og avløpsanlegg eller for gebyrberegningen.

Klagefrist og rett til innsyn:

Godkjent VA-søknad er et enkeltvedtak som kan påklages. Klagen rettes til klageinstansen som er klageutvalget i Tromsø kommune, men sendes til Tromsø kommune, seksjon for vann og avløp, vannpost@tromso.kommune.no eller Pb. 2513, 9272 Tromsø. Klagefristen er 3 uker fra mottatt vedtak.

Du har rett til innsyn i saken. Ønsker du innsyn tar du kontakt med saksbehandler.

Aktuelt regelverk

- Tiltaket det søkes om skal tilfredsstillе vilkår hjemlet i Standard abonnementsvilkår for vann og avløp, og VA-norm for Tromsø kommune vedtatt i Tromsø kommunestyre.
- Klagerett er hjemlet i forvaltningsloven § 28.
- Klagefrist er hjemlet i forvaltningsloven § 29
- Innsynsrett er hjemlet i forvaltningsloven § 18

Har du spørsmål?

Ta kontakt med vår kundeservice på e-post vannpost@tromso.kommune.no, eller på telefon 916 10 210

Med vennlig hilsen

Ann Kristin Bjerkemo
Ingeniør/ VA-søknader og detaljplaner

Dokumentet er elektronisk godkjent.