

Statsforvalteren i Vestfold og Telemark (SFVT)
Postboks 2076
3103 Tønsberg

Kopi sendes til: Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Postboks 5091, Majorstua
0301 Oslo

Porsgrunn, 22.11.2024

Uttalelse til høring av verneplaner for utvidelse av eksisterende naturreservater og nye naturreservater i kommunene Fyresdal, Kviteseid, Nissedal, Notodden, Seljord og Tokke i Telemark

Lede AS («Lede») viser til melding om Frivillig vern av skog - høyring av verneplanar for utviding av eksisterande naturreservat og nye naturreservat i kommunane Fyresdal, Kviteseid, Nissedal, Notodden, Seljord og Tokke i Telemark, datert 25.10.2024 og med referanse 2023/5285.

Høringsfristen er satt til 03. januar 2025 og uttalelsen er dermed innen fristen.

1. Om høringen

Bakgrunnen for forslaget er tilbud om frivillig vern av skog fra private grunneiere.

Statsforvalteren i Vestfold og Telemark («SFVT») ønsker med høringen å få frem opplysninger om interesser som kan bli påvirket av det planlagte verneforslaget.

2. Høgfell naturreservat, Nissedal kommune:

2.1. Eksisterende anlegg nær ved det foreslåtte verneområdet

Lede har ikke områdekonsesjon i Nissedal kommune, der verneområdet for Høgfell naturreservat tenkes plassert. Vi ber derfor SFVT om å kontakte gjeldende områdekonsesjonær, Telemark Nett AS, for uttalelser.

Lede har anlegg som er etablert etter anleggskonsesjon innenfor kommunen.

2.1.1. Høyspentanlegg på regionalnettnivå (anleggskonsesjon):

Avstanden til verneområdet anses som tilstrekkelig.

2.2. Planlagte anlegg nær ved verneområdet

2.2.1. Høyspentanlegg på regionalnettnivå (anleggskonsesjon):

Det foreligger ingen planer om utvikling av regionalnettanlegg nær ved det foreslåtte verneområdet.

3. Skriufjellet naturreservat, Seljord kommune:

3.1. Eksisterende anlegg nær ved det foreslåtte verneområdet

Lede har ikke områdekonsesjon i Seljord kommune, der verneområdet for Skriufjellet naturreservat tenkes plassert. Vi ber derfor SFVT om å kontakte gjeldende områdekonsesjonær, Telemark Nett AS, for uttalelser.

Lede har ikke anlegg som er etablert etter anleggskonsesjon innenfor kommunen.

3.2. Planlagte anlegg nær ved verneområdet

3.2.1. Høyspentanlegg på regionalnettnivå (anleggskonsesjon):

Det foreligger ingen planer om utvikling av regionalnettanlegg nær ved det foreslåtte verneområdet.

4. Nesfjellet naturreservat, Seljord kommune:

4.1. Eksisterende anlegg nær ved det foreslåtte verneområdet

Lede har ikke områdekonsesjon i Seljord kommune, der verneområdet for Nesfjellet naturreservat tenkes plassert. Vi ber derfor SFVT om å kontakte gjeldende områdekonsesjonær, Telemark Nett AS, for uttalelser.

Lede har ikke anlegg som er etablert etter anleggskonsesjon innenfor kommunen.

4.2. Planlagte anlegg nær ved verneområdet

4.2.1. Høyspentanlegg på regionalnettnivå (anleggskonsesjon):

Det foreligger ingen planer om utvikling av regionalnettanlegg nær ved det foreslåtte verneområdet.

5. Skulehomfjellet naturreservat, Nissedal og Fyresdal kommune:

5.1. Eksisterende anlegg nær ved det foreslåtte verneområdet

Lede har ikke områdekonsesjon i Nissedal eller Fyresdal kommune, der verneområdet for Skulehomfjellet naturreservat tenkes plassert. Vi ber derfor SFVT om å kontakte gjeldende områdekonsesjonær, Telemark Nett AS, for uttalelser.

Lede har anlegg som er etablert etter anleggskonsesjon innenfor kommunene.

5.1.1. Høyspentanlegg på regionalnettnivå (anleggskonsesjon):

Avstanden til verneområdet anses som tilstrekkelig.

5.2. Planlagte anlegg nær ved verneområdet

5.2.1. Høyspentanlegg på regionalnettnivå (anleggskonsesjon):

Det foreligger ingen planer om utvikling av regionalnettanlegg nær ved det foreslåtte verneområdet.

6. Rambergåsen naturreservat, Notodden kommune:

6.1. Eksisterende anlegg nær ved det foreslåtte verneområdet

Lede har ikke områdekonsesjon i Notodden kommune, der verneområdet for Rambergåsen naturreservat tenkes plassert. Vi ber derfor SFVT om å kontakte gjeldende områdekonsesjonær, Everket AS, for uttalelser.

Lede har elektriske anlegg som er etablert etter anleggskonsesjon nær ved det aktuelle verneplanområdet. Verneplanforslaget må ta høyde for og hensyn til de anlegg som det er nødvendig for nettselskapet å drifte og etablere.

6.1.1. Høyspentanlegg på regionalnettnivå (anleggskonsesjon):

Nettselskapet har følgende kraftledninger etablert vest for det aktuelle verneplanområdet:


- 132kV Grønvollfoss – Nordagutu (luftledning – lengst ifra verneområdet)
- 132kV Svelgfoss – Rød (luftledning – nærmest verneområdet)

Kraftledningsanlegget har et klausulert byggeforbudsbelte som innebærer restriksjoner for arealbruken. Se vedlagt restriksjonsskriv. Videre har kraftledningsanlegget et klausulert ryddebelte, der nettselskapet kan gjennomføre hugst. Byggeforbudsbeltet og Ryddebeltet langs kraftledningene er:

- 132kV Grønvollfoss – Nordagutu:
 - Byggeforbudsbeltet er på 28 meter, 14 meter målt horisontalt og vinkelrett ut til hver side fra senterlinjen i mastearrangementet.
 - Ryddebeltet er på 24 meter, 12 meter målt horisontalt og vinkelrett ut til hver side fra senterlinjen i mastearrangementet.

- 132kV Svelgfoss – Rød:
 - Byggeforbudsbeltet er på 28,5 meter, 14,25 meter målt horisontalt og vinkelrett ut til hver side fra senterlinjen i mastearrangementet.
 - Ryddebeltet er på 24,5 meter, 12,5 meter målt horisontalt og vinkelrett ut til hver side fra senterlinjen i mastearrangementet.

Se eksempel på hvordan de ulike beltene kan etableres i figur 1.

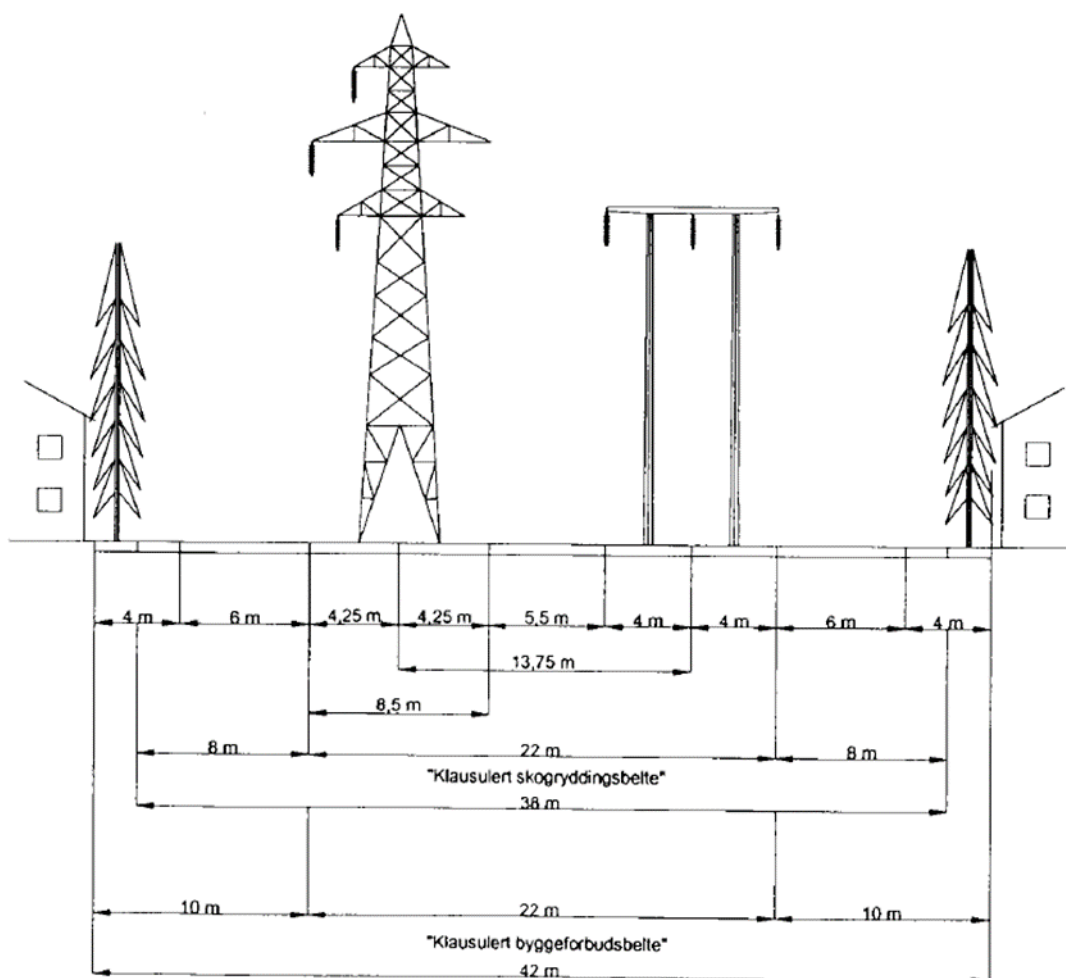

Figur 1: eksempel som viser klausulerte byggeforbudsbelter og klausulerte ryddebelter (her med en avstand mellom mastene på 13,75 meter)

Det er også beskrevet at nettselskapet har en klausulert rettighet til å gjennomføre sikringshugst utenfor det klausulerte ryddebeltet, dersom trær og beplantning anses som en risiko for leveringssikkerheten.

Fortrinnsvis ønskes det foreslåtte verneområdet lagt utenom gjeldende klausulerte belter. Dette spesielt i de områdene der foreslått verneområde ligger nærme eksisterende ledningstraseer, Hagen og Brattekås.

Lede setter pris på at standardbestemmelser for nettanlegg allerede er foreslått lagt inn i forslag til forskrift om vern av Rambergåsen naturreservat, Notodden kommune, Telemark fylke, som beskrevet i Høringsdokumentet. Ledet bekrefter at det er ønskelig at §4, punkt (i), §6, punkt (d) og §7, punkt (i), beholdes i endelig verneforskrift.

6.2. Planlagte anlegg nær ved verneområdet

6.2.1. Høyspentanlegg på regionalnettnivå (anleggskonsesjon):

132kV-ledningen Grønvollfoss – Nordagutu ble etablert i 1942 og 132kV-ledningen Svelgfoss – Rød ble etablert i 1959. Ledet må etter hvert/i løpet av 10-15 år fornye disse ledningene. Dette kan innebære ombygging av eksisterende ledninger, eller at det bygges en ny ledning parallelt med de eksisterende ledningene før de gamle eventuelt rives. Gitt at dagens ledninger går så nærme bebyggelsen på vestsiden av ledningstraseen, så er det naturlig at ny ledningstrase etableres lengre øst for eksisterende trase. Det vil da si at denne legges lengre inn i det foreslåtte verneområdet.

Det bør vurderes om dette skal hensyntas allerede nå ved å redusere verneområdet ytterligere 30 meter i østgående retning (målt fra dagens ledningstrase), eller om at dette skal hensyntas i/dekkes av den foreslåtte verneforskriften.

7. Raudbergnuten naturreservat, Kviteseid og Tokke kommune:

7.1. Eksisterende anlegg nær ved det foreslåtte verneområdet

Ledet har ikke områdekonsesjon i Kviteseid eller Tokke kommune, der utvidelsen av Storskog Naturreservat tenkes gjennomført, og verneområdet for Raudbergnuten naturreservat etablert. Vi ber derfor SFVT om å kontakte gjeldende områdekonsesjonær, Telemark Nett AS, for uttalelser.

Ledet har ikke anlegg som er etablert etter anleggskonsesjon innenfor kommunene.

7.2. Planlagte anlegg nær ved verneområdet

7.2.1. Høyspentanlegg på regionalnettnivå (anleggskonsesjon):

Det foreligger ingen planer om utvikling av regionalnettanlegg nær ved det foreslåtte verneområdet.

8. Heddedalene naturreservat, Tokke kommune:

8.1. Eksisterende anlegg nær ved det foreslåtte verneområdet

Lede har ikke områdekonsesjon i Tokke kommune, der utvidelsen av eksisterende Heddedalene naturreservat tenkes gjennomført. Vi ber derfor SFVT om å kontakte gjeldende områdekonsesjonær, Telemark Nett AS, for uttalelser.

Lede har ikke anlegg som er etablert etter anleggskonsesjon innenfor kommunen.

8.2. Planlagte anlegg nær ved verneområdet

8.2.1. Høyspentanlegg på regionalnettnivå (anleggskonsesjon):

Det foreligger ingen planer om utvikling av regionalnettanlegg nær ved det foreslåtte verneområdet.

9. Bemerkninger

Da Lede AS ikke har eksisterende nettanlegg, eller har konkrete planer om å gjennomføre tiltak, innenfor de foreslåtte verneområdene; Høgfjell, Skriufjellet, Nesfjellet, Skulehomfjellet, Raudbergnuten og Heddedalene, har vi ingen bemerkninger til verneplanene for disse.

Forslag til verneforskrifter for disse verneområdene må avklares med andre berørte netteiere.

For Rambergåsen ønsker Lede fortrinnsvis at verneområdet legges utenom de klausulerte byggeforbuds- og ryddebeltene for å sikre driften av dagens nettanlegg. Videre ønsker Lede at det vurderes hvordan en fremtidig ombygging, eller nyetablering, av dagens anlegg kan hensyntas i verneplanen.

Lede setter pris på at standardbestemmelser for nettanlegg allerede er lagt inn i forslag til verneforskriften.

Vennligst ta kontakt dersom det skulle være noen spørsmål eller uklarheter.

Med vennlig hilsen,
Lede AS

Kurt-Albert Plassen
Senioringeniør Plan Regionalnett